記号	来歴	年月日	記入

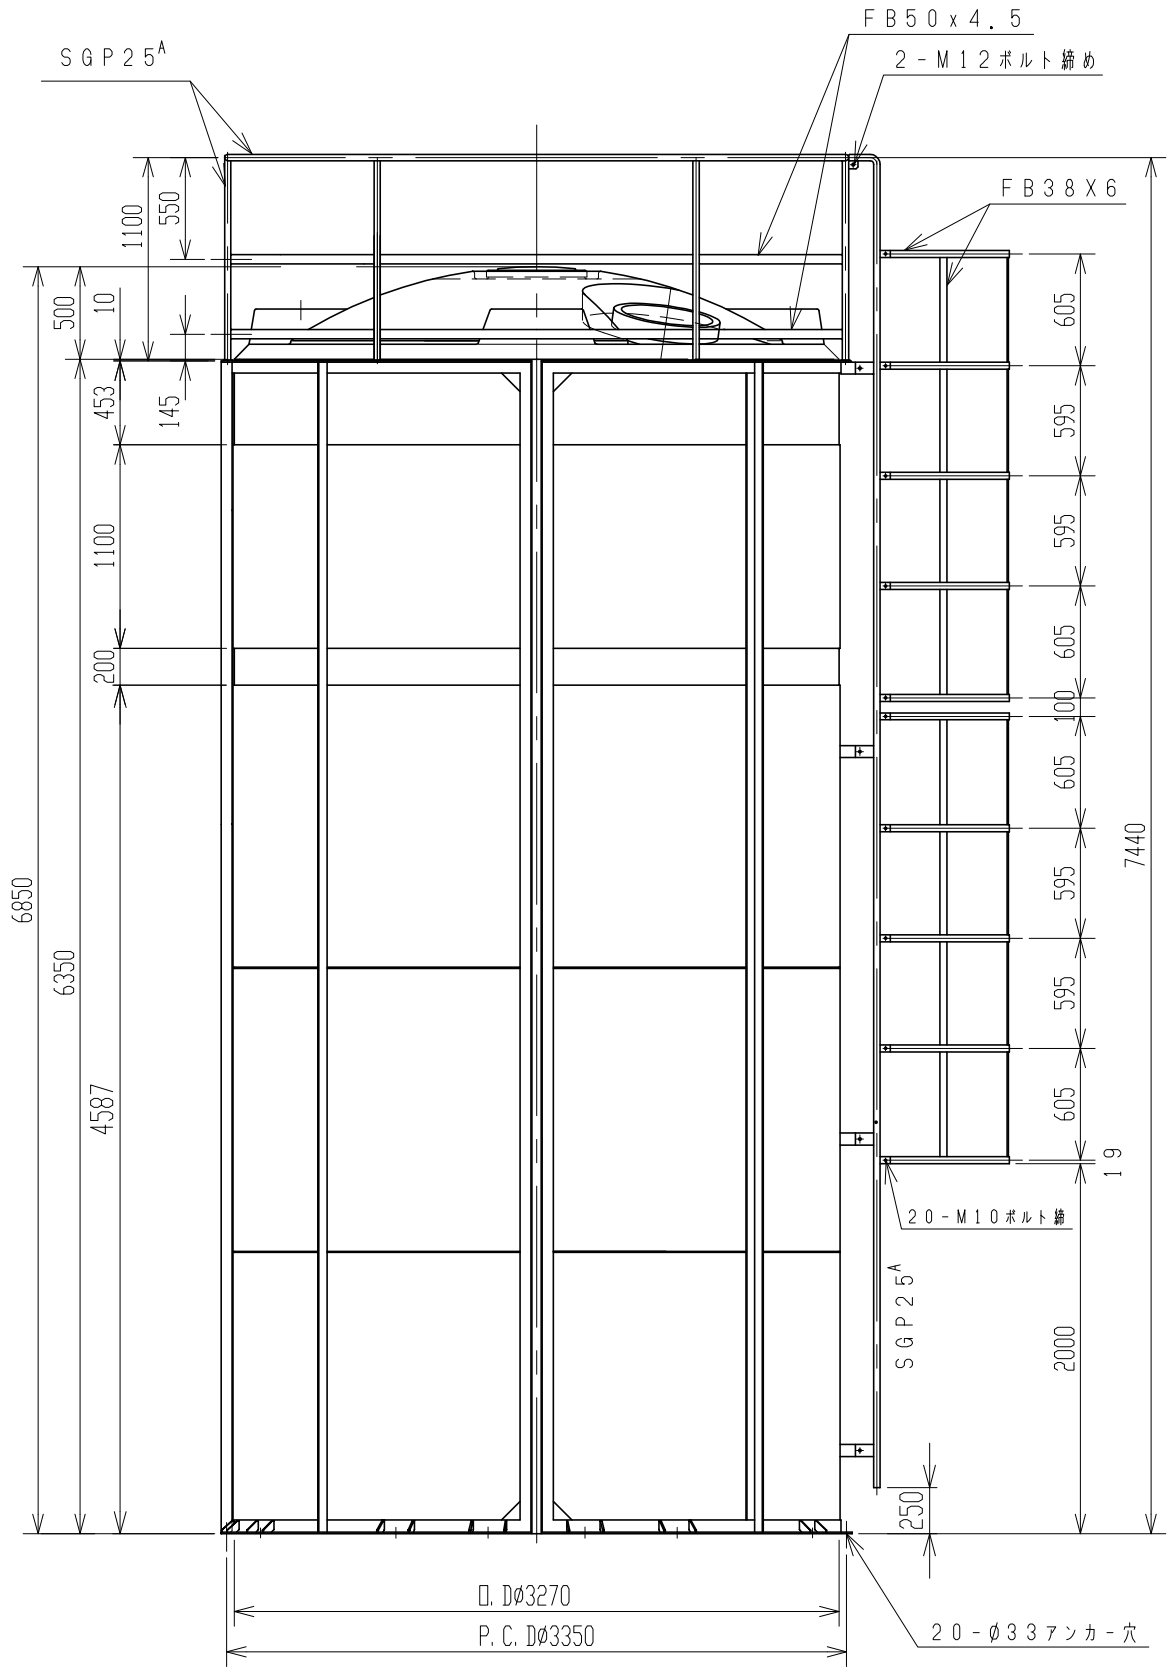

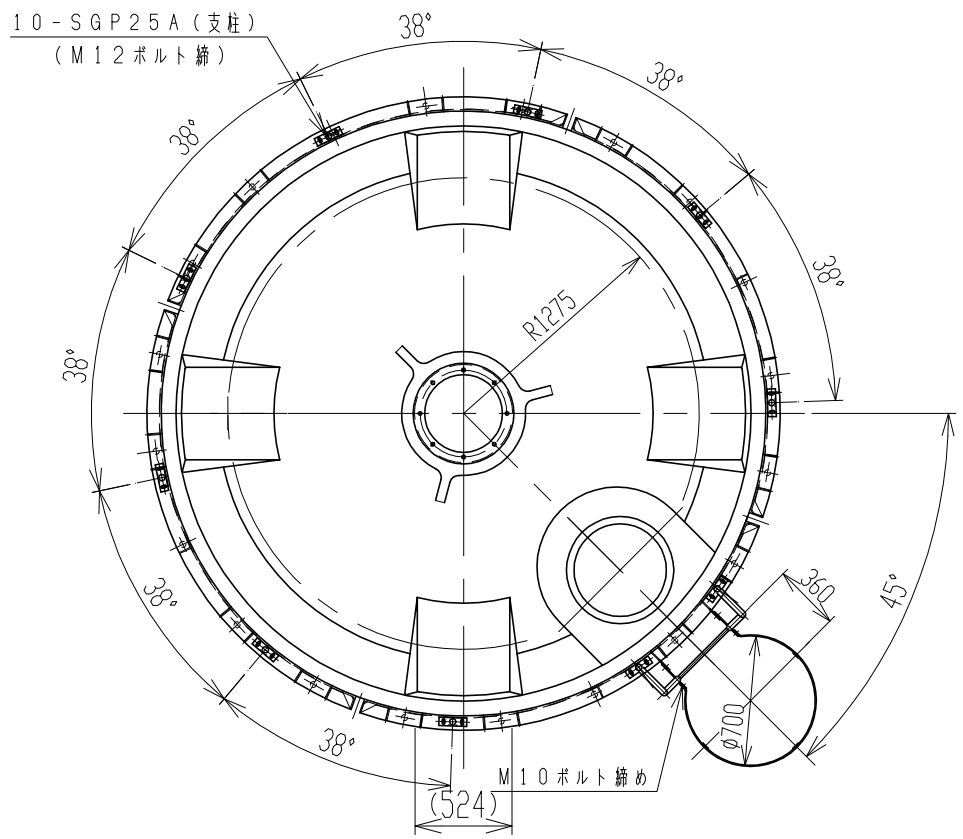

2. 設計用標準震度0.6G

注記 1. タンク寸法公差:±1.5%

品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要
納入先					

設計	製図	検図	承認	名称	MC-50000 手摺・梯子(プロテクター)付
——	小倉				
年月日 H21.3.31	尺度 1/30				
スイコー株式会社				図番	AC018-S10△