
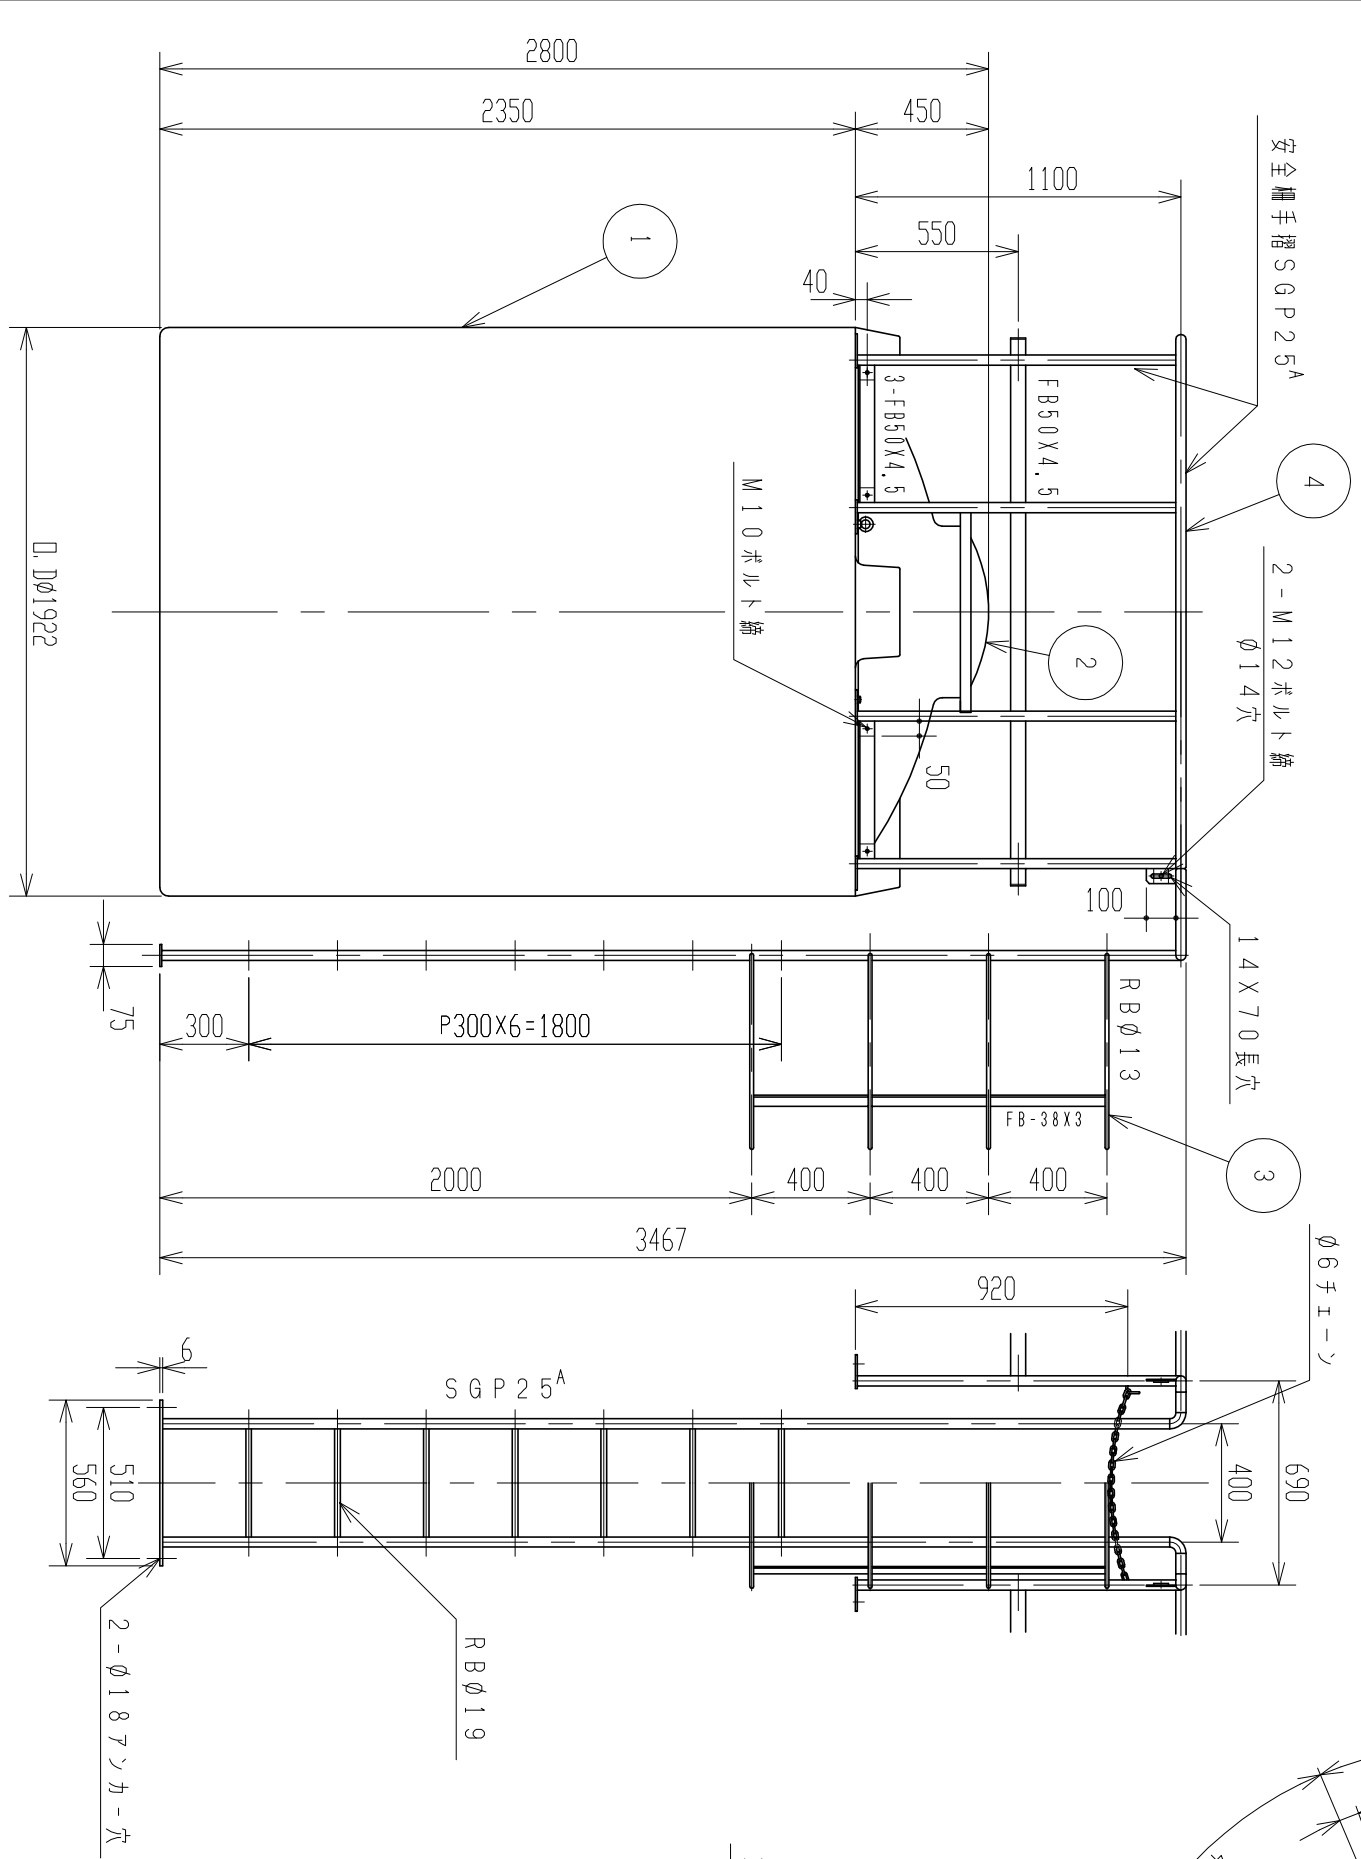


支柱へ入詳細 8ヶ所
S = 1 : 3

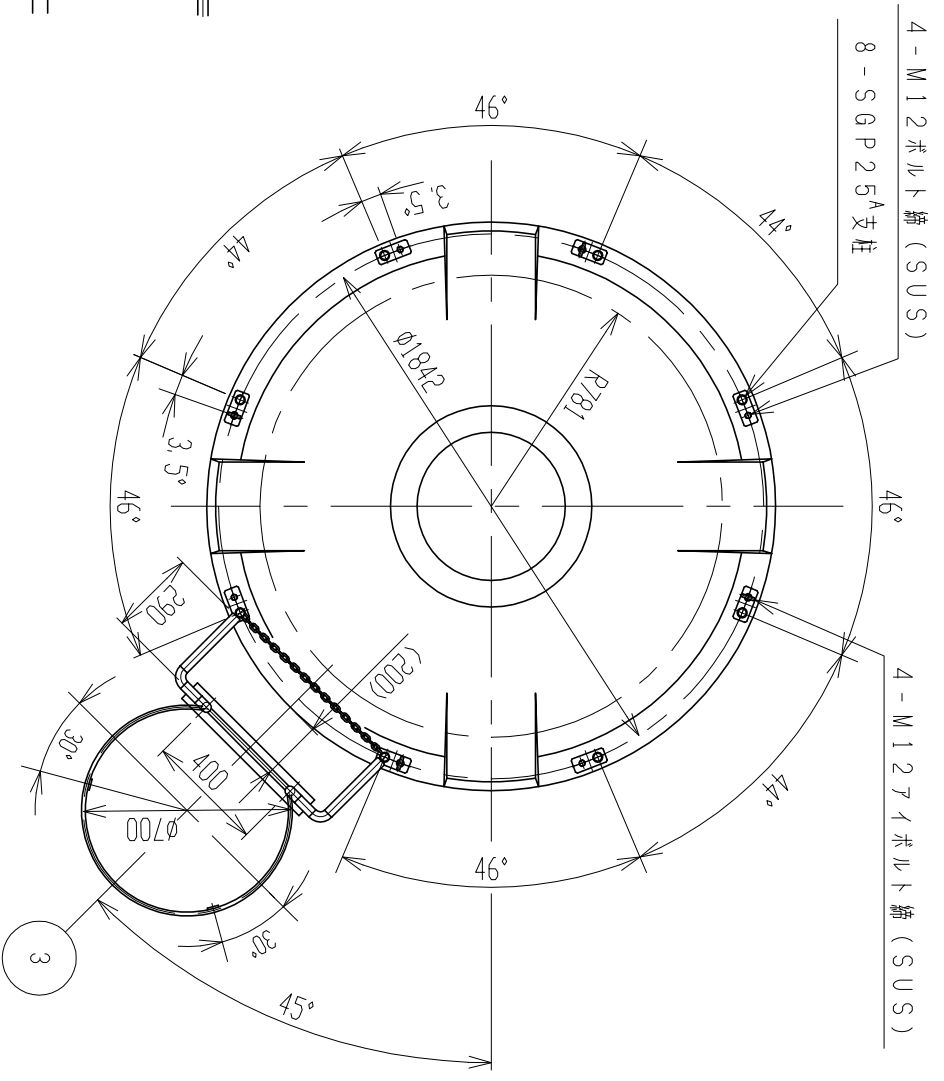

- 注記
1. タンク寸法公差は±1.5%とする。
 2. 安全欄手摺及び梯子の塗装色は、ラッセル値2.5Y8/14とする。
 3. タンク吊上げはアイボルト4箇所60度以上で吊上げて下さい。

品番	品名	称	サイズ	材質	個数	備	要
4	安全欄手摺	25A	SGP	1	FB50x4.5 (SS400)		
3	梯子 (フコクタケ付)	25A	SGP	1	RBØ19 (SS400)		
2	ラッセル	Ø500	PE	1	ネジ込式		
1	タンク	6M ³	PE	1	(黒) t=13.5		

納入先		承認		名	
設計	製図	検図	承認	名	名
	小倉				

年月日	尺	寸	名
H19.1.20	1	25	安全欄手摺 梯子付製品 (標準)

UL-6000
安全欄手摺 梯子付製品 (標準)
A U 0 6 0 - S 0 6