


記 号	来 歴	年 月 日	記 入
△1	設計条件記入	H25.7.24	川西
△2	製品詳細記入	H25.7.30	川西
△3	設計条件見直しによる変更	H25.7.30	川西
△4	ドレン部、寸法表示変更	H26.4.3	山崎
△5	平均肉厚、見直しによる変更	H28.7.22	山崎
△6	アンカーピッチ記入	2024.6.10	津本

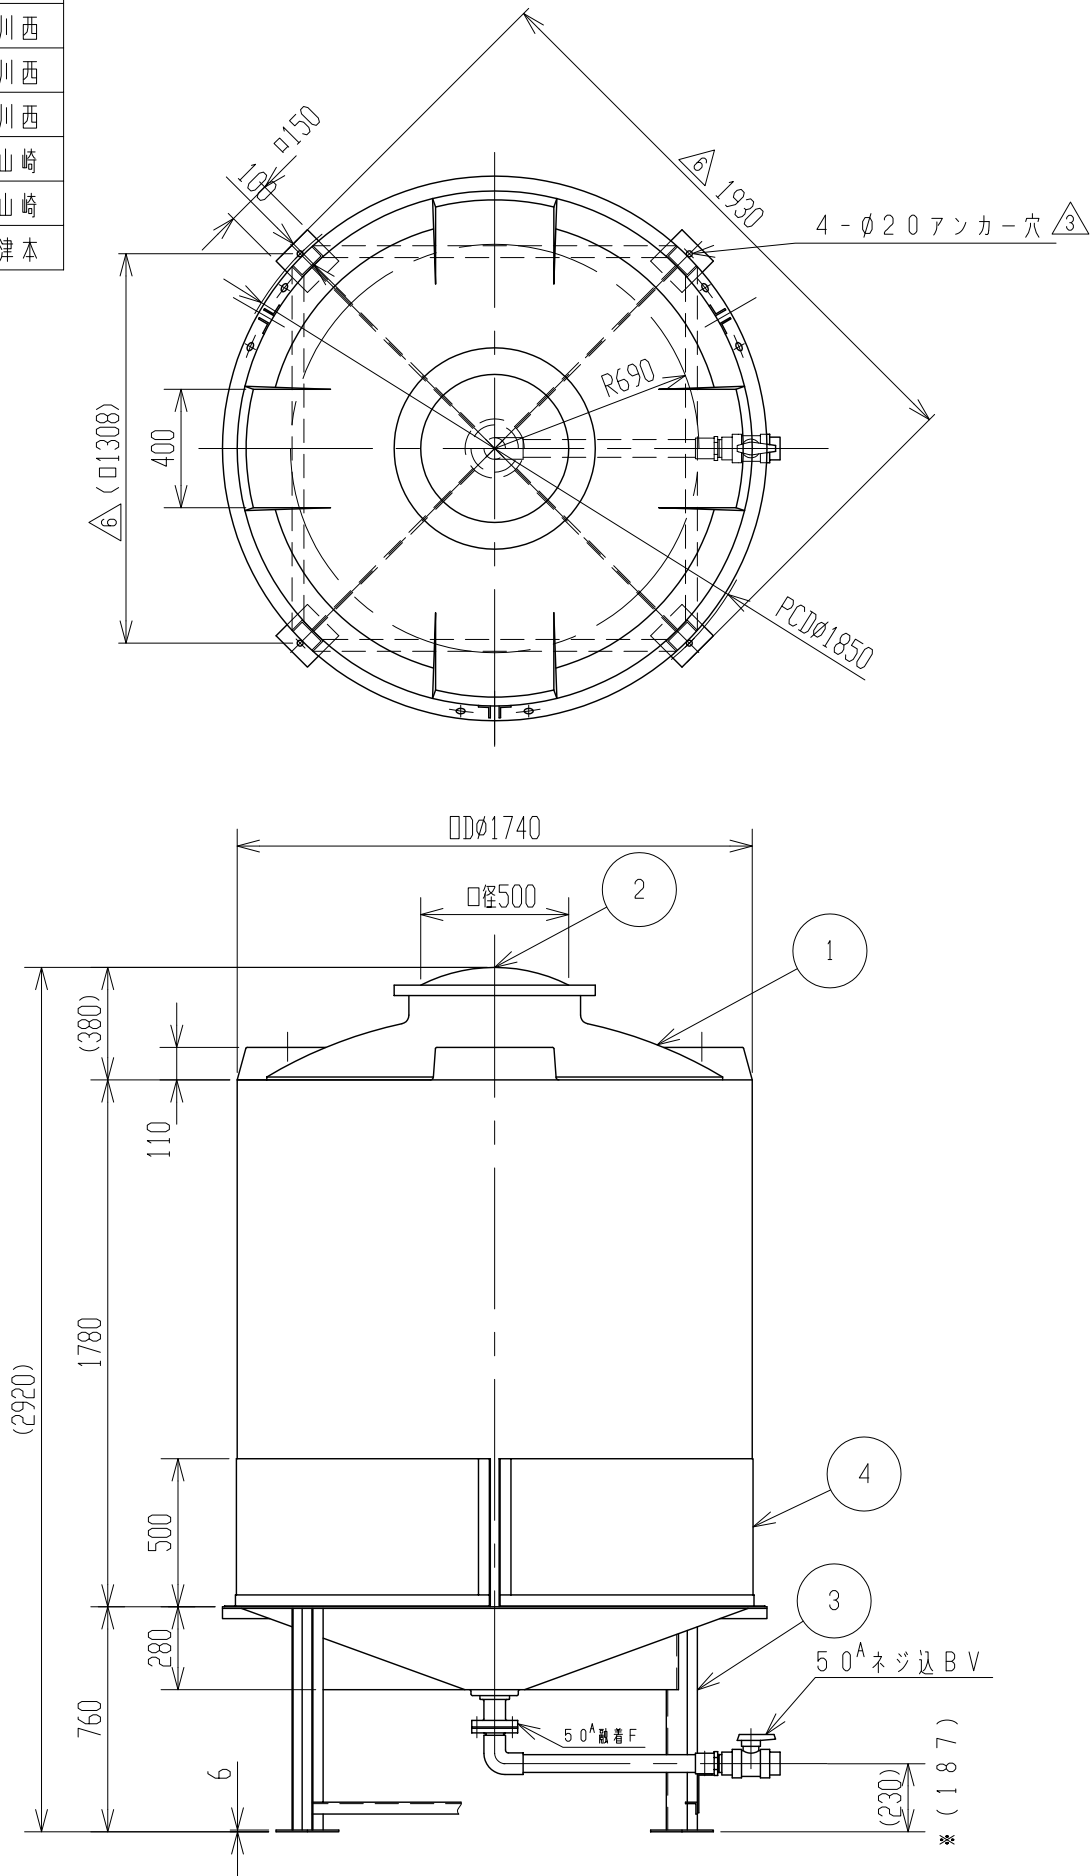

設計条件	
設計圧力	大気圧
設計震度	0.4G
設計温度（液温）	Max. 40℃
内容液密度	Max. 1.3g/cm ³
タンク寸法公差	±1.5%

△4 注記 1. ※印寸法ハ80^Aノ寸法トスル。

4	補強枠	B 枠	SPHC SS400	1	ℓ=1.6 ^t 、L-3 ^t x40
3	架台		SPHC SS400	1	C-100x50x5 ^t
2	マンホール	φ500	P E	1	ネジ込式
1	タンク	4.0M ³	P E	1	(黒) t=9△5
品 番	名 称	サイズ	材 質	個 数	摘 要

納入先					名 称	HT - 4000 製品図	
設計	製図	検図	承認	図 番			ATO40 - S03△6
石川	石川						
年月日	H15. 3.28		尺度	1/25			
ス イ コ ー 株 式 会 社							