記号	来歴	年月日	記入

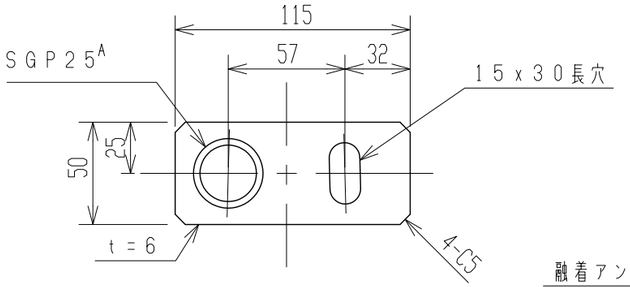

支柱ベース詳細　8ヶ所

S=1:3

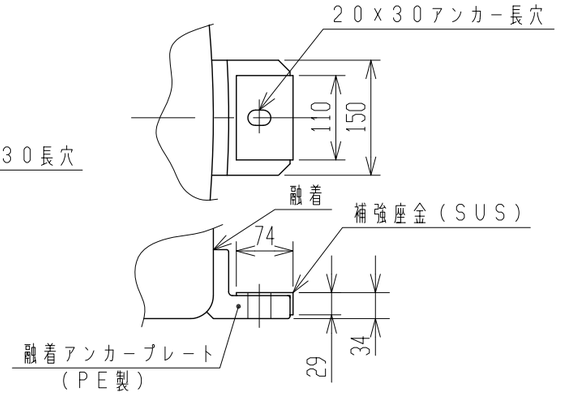

融着アンカープレート詳細図

S=1:8

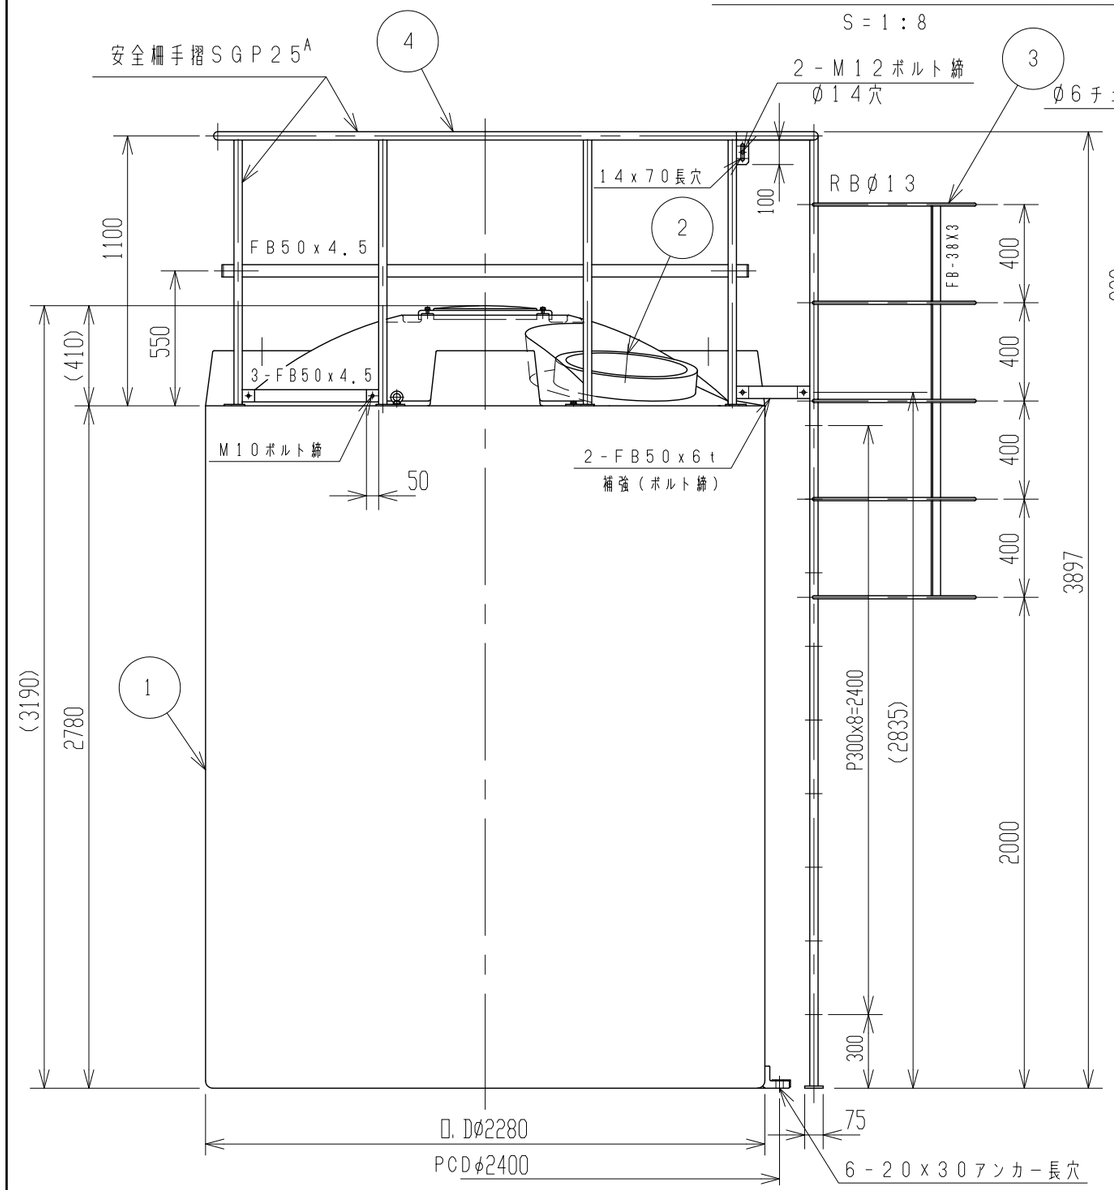

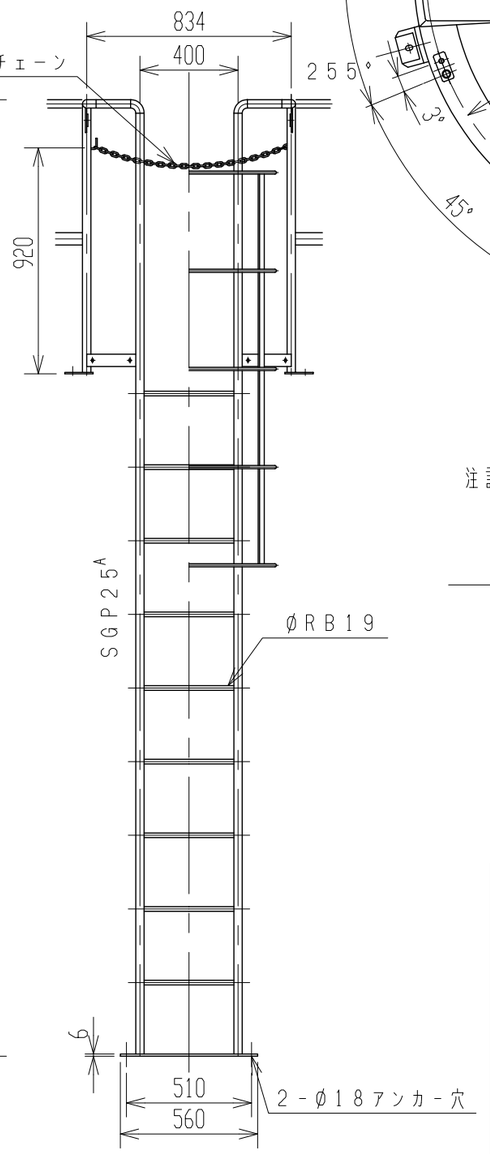

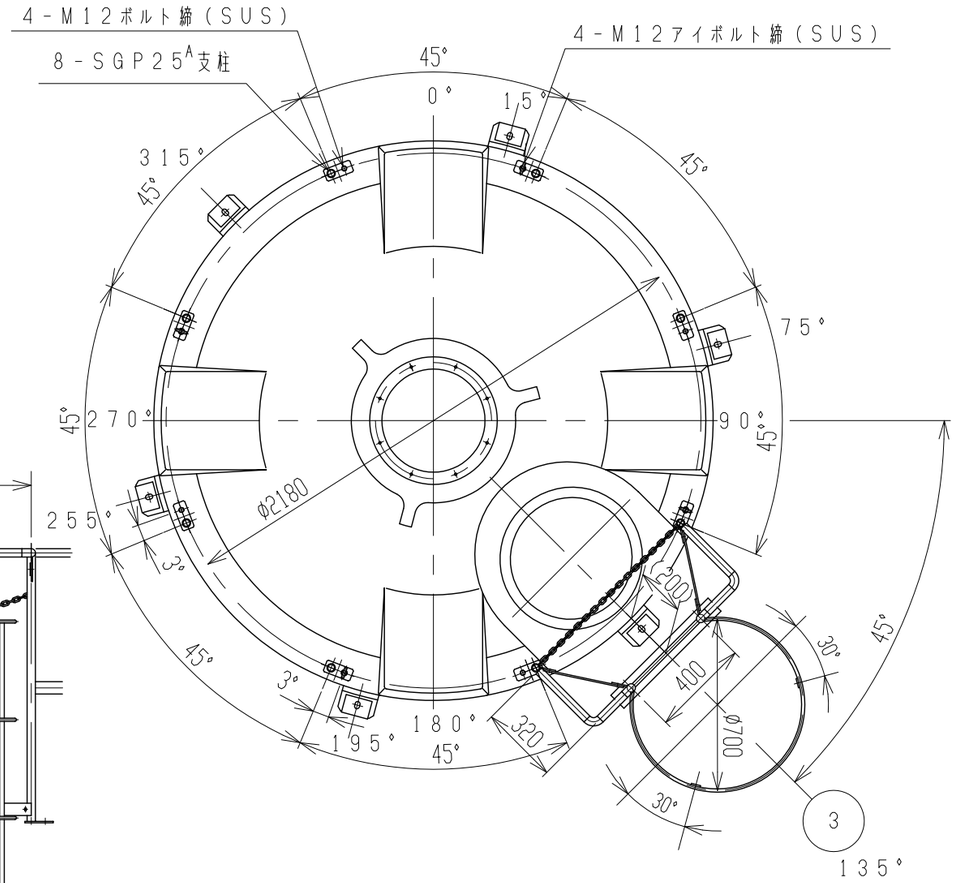

注記　1．　タンク寸法公差は±1．5％とする。
　　2．　安全柵手摺及び梯子（プロテクター付）の塗装色は、
　　マンセル値2．5Y8／12とする。
　　3．　タンク吊上げはアイボルト4箇所60度以上づりで吊上げて下さい。

品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要
4	安全柵手摺	25A	SGP	1	FB50x4.5(SS400)
3	梯子（プロテクター付）	25A	SGP	1	RBφ19(SS400)
2	マンホール	φ500	PE	1	ネジ込式
1	タンク	10M3	PE	1	（黒）　t=17

納入先					
設計	製図	検図	承認	名称	LA-10000
——	阿部				安全柵手摺、梯子（プロ）付製品図（標準図）
年月日	H23.10.28	尺度	1／25		
スイコー株式会社				図番	AL100-S06P△