


- 注記 1. タンク寸法公差は±1.5%とする。
 2. 安全柵手摺及び梯子(プロテクター付)の塗装色は、マンセル値2.5Y8/12とする。
 3. タンク吊上げはアイボルト4箇所60度以上づりで吊上げて下さい。

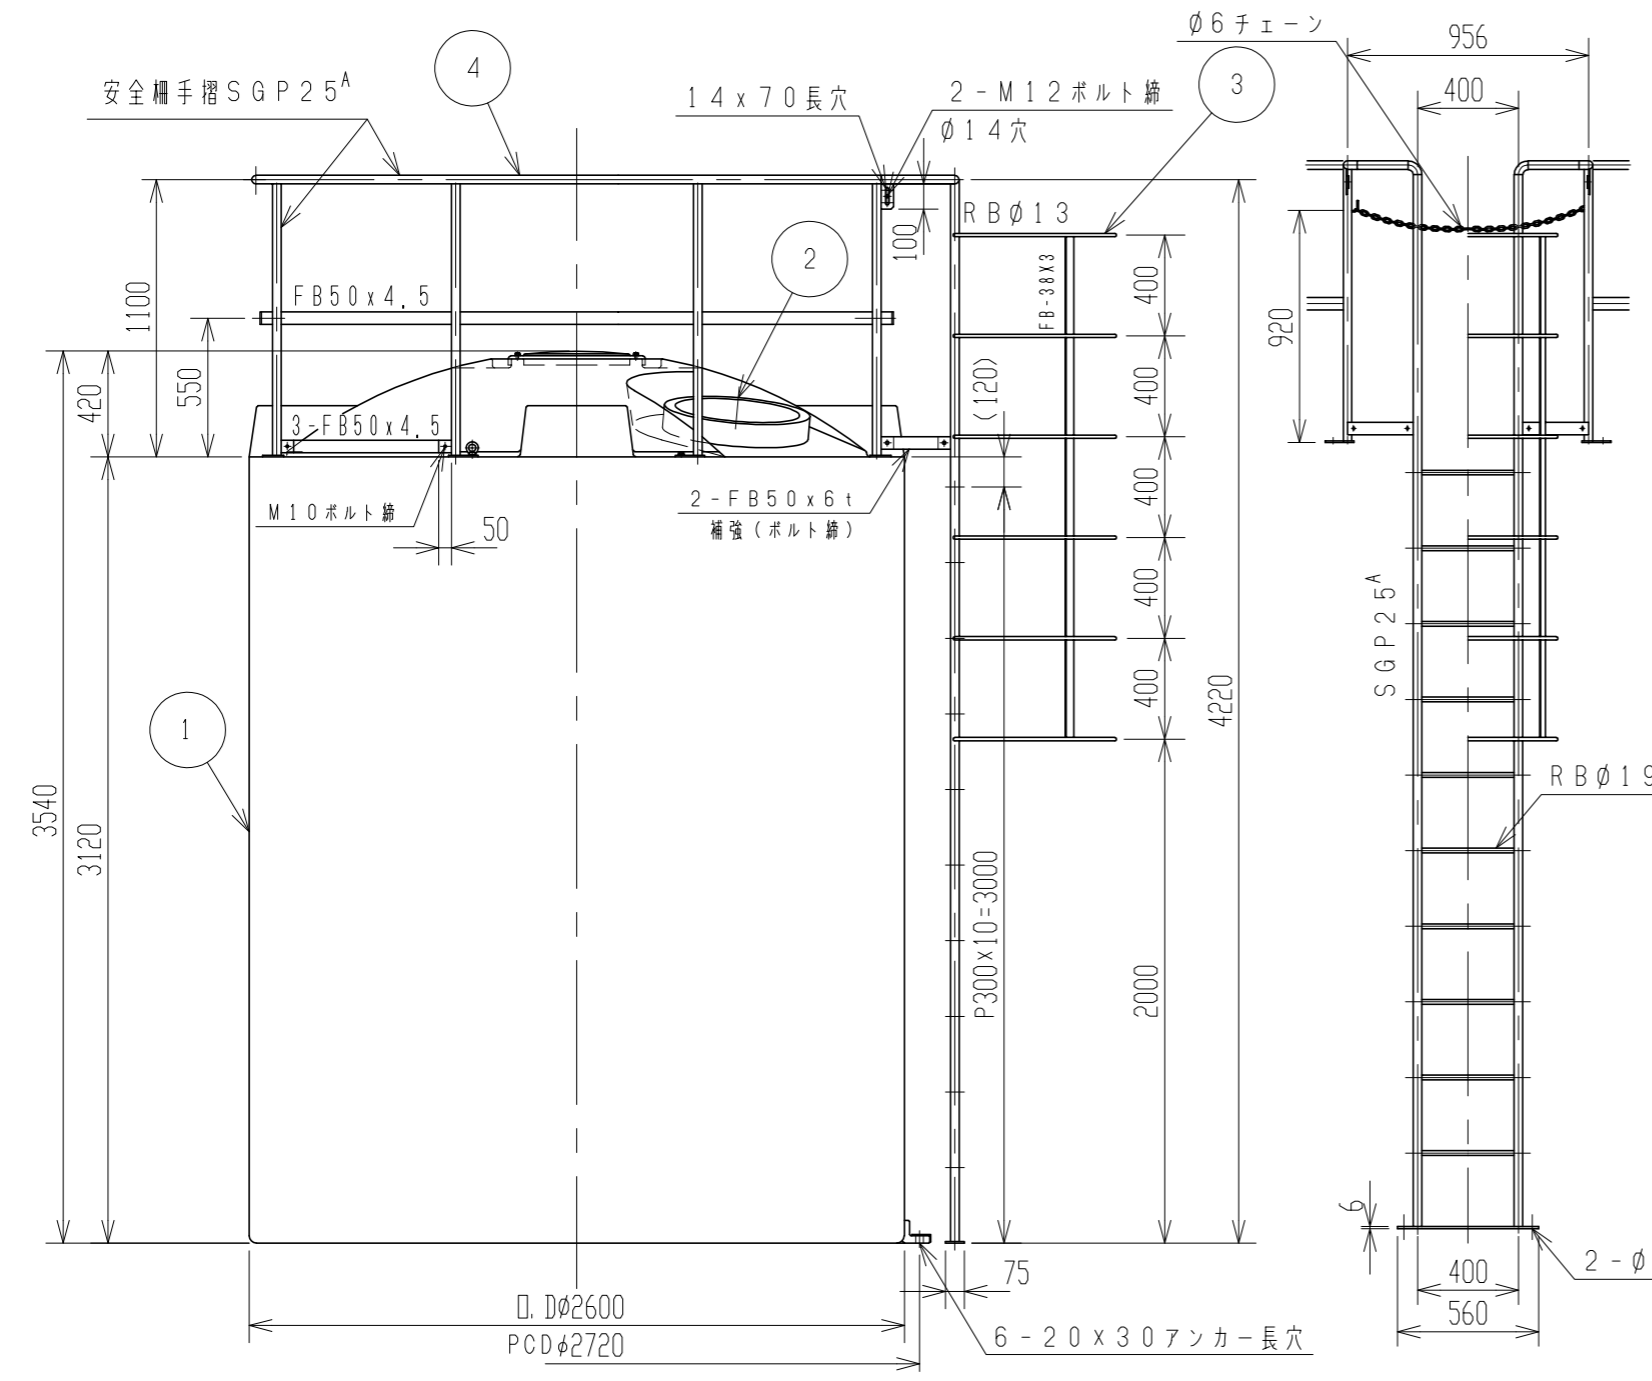

4	安全柵手摺	25 ^A	SGP	1	FB50x4.5 (SS400)
3	梯子(プロテクター付)	25 ^A	SGP	1	RBØ19 (SS400)
2	マンホール	Ø500	PE	1	ネジ込式
1	タンク	15M ³	PE	1	(黒) t=21
品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要
品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要

納入先					
設計	製図	検図	承認	名	LA-15000
	阿部				
年月日	H23.10.28	尺度	1/30	称	安全柵手摺 梯子(プロ)付製品図(標準図)
スイコ株式会社				図番	AL150-S06P△