記号	来歴	年月日	記入
1	一部誤記訂正	H25.7.8	阿部
2	一部誤記訂正	H25.7.26	山崎
3	一部誤記訂正	H30.12.13	阿部
4	手摺、一部訂正	R1.5.7	山崎

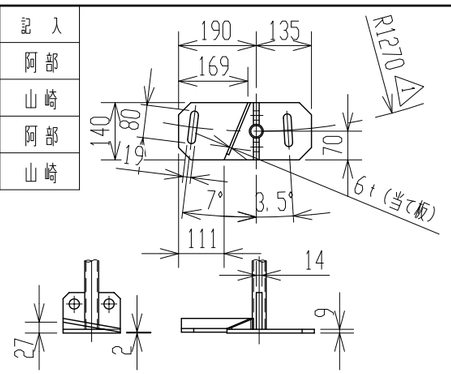

支柱梯子側詳細　各1ヶ　左右対称

S=1:15

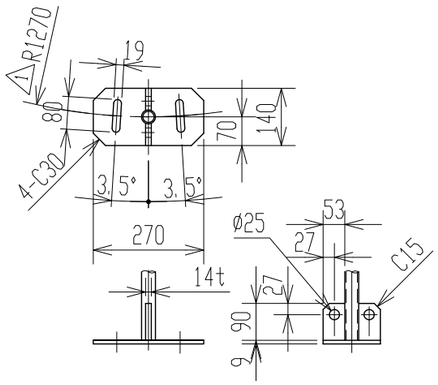

支柱ベース詳細6ヶ所

S=1:15

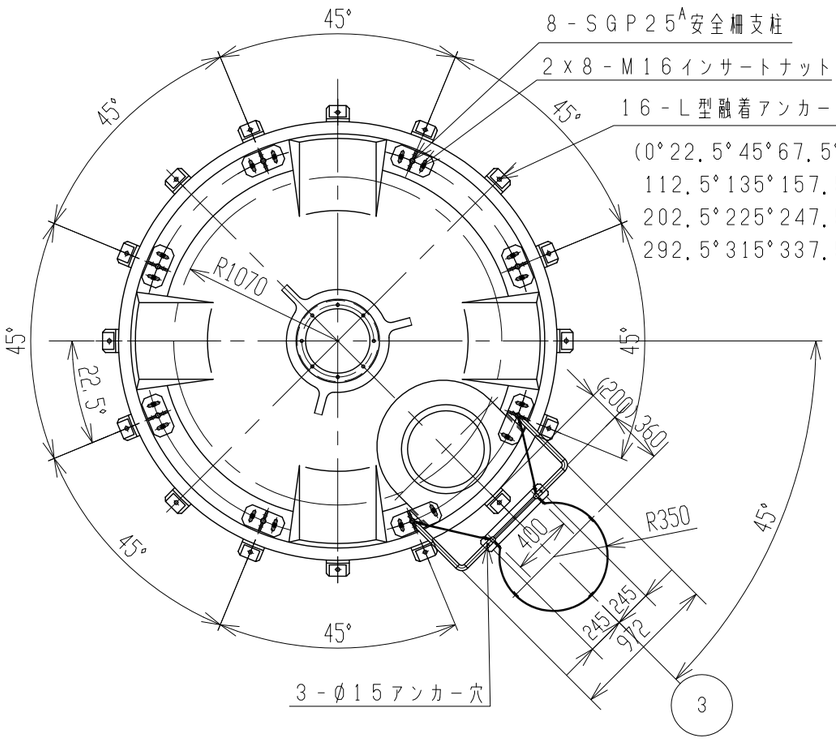

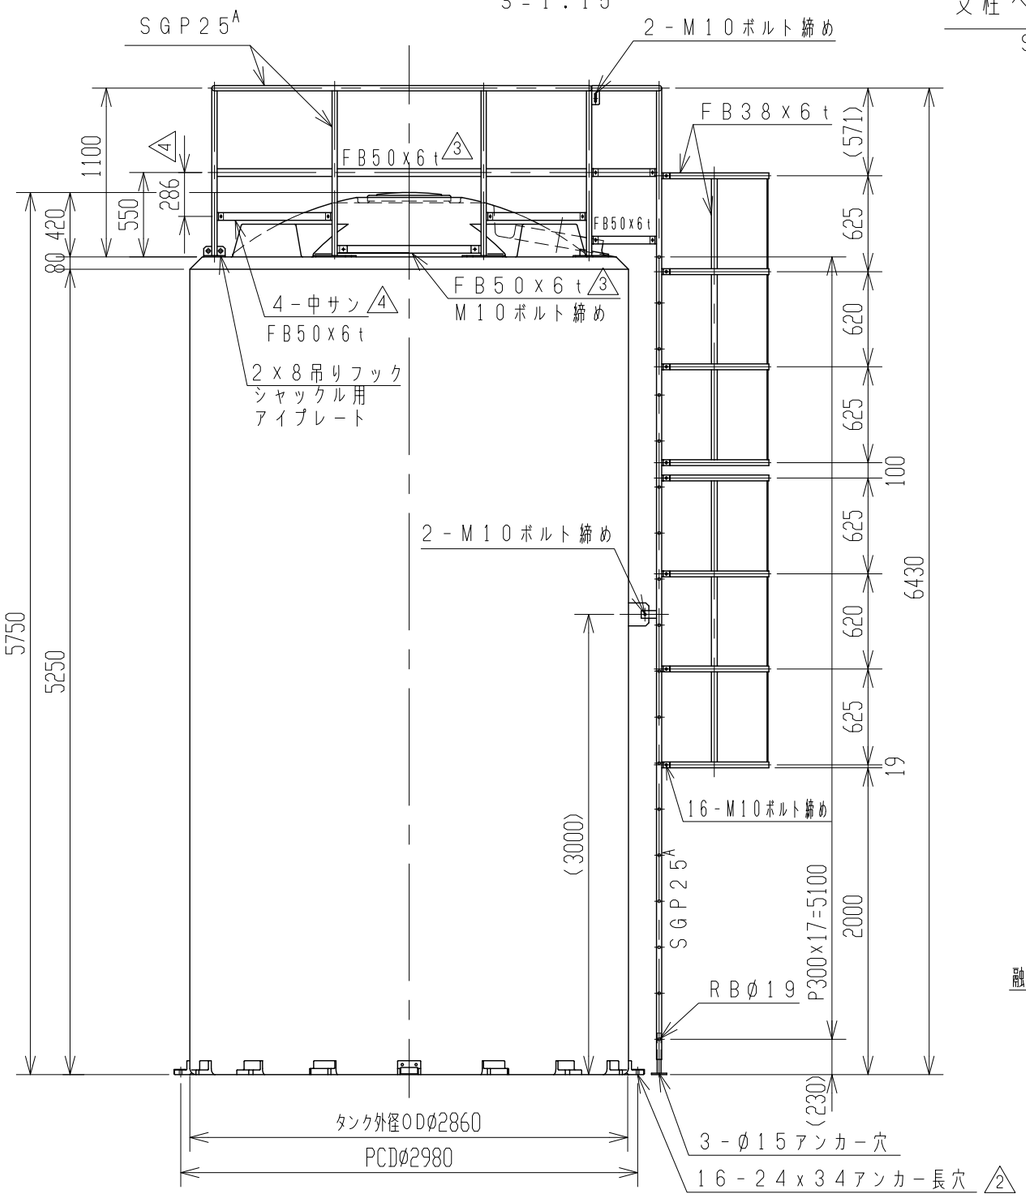

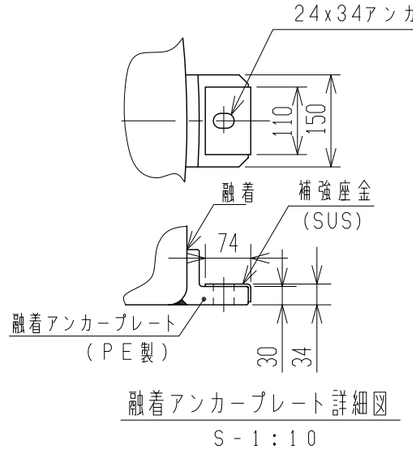

融着アンカープレート詳細図

S-1:10

注記　1．　タンク寸法公差は±1．5%とする。
　　2．　安全柵手摺及び梯子（プロテクター付）の塗装色は、
　　マンセル値2．5Y8/12とする。
　　3．　タンク吊上げは吊フック4箇所60度以上づりで
　　吊上げて下さい。

品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要
4	安全柵手摺	25A	SGP	1	FB50x6(SS400)
3	梯子(プロテクター付)	25A	SGP	1	RBø19(SS400)
2	マンホール	ø500	PE	1	ネジ込式
1	タンク	30M3	PE	1	(黒) t=27

納入先			
設計	製図	検図	承認
佐藤	阿部		
年月日 H23.12.17	尺度 1/40		
スイコー株式会社			

名称　LA-30000
安全柵手摺　梯子(ﾌﾟﾛ)付製品図(標準図)

図番　AL300-S06P 4