
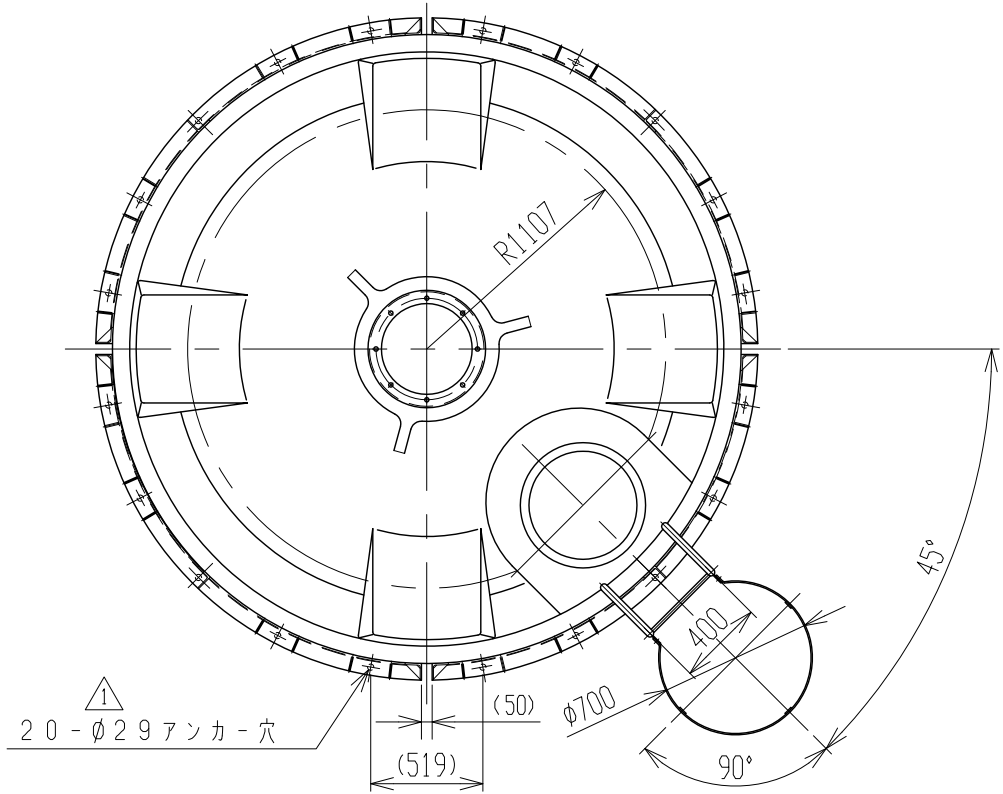


記 号	来 歴	年 月 日	記 入
△1	アンカー見直シニヨル変更	H21.4.1	小倉
△2	金型更新による変更	H26.9.5	川西

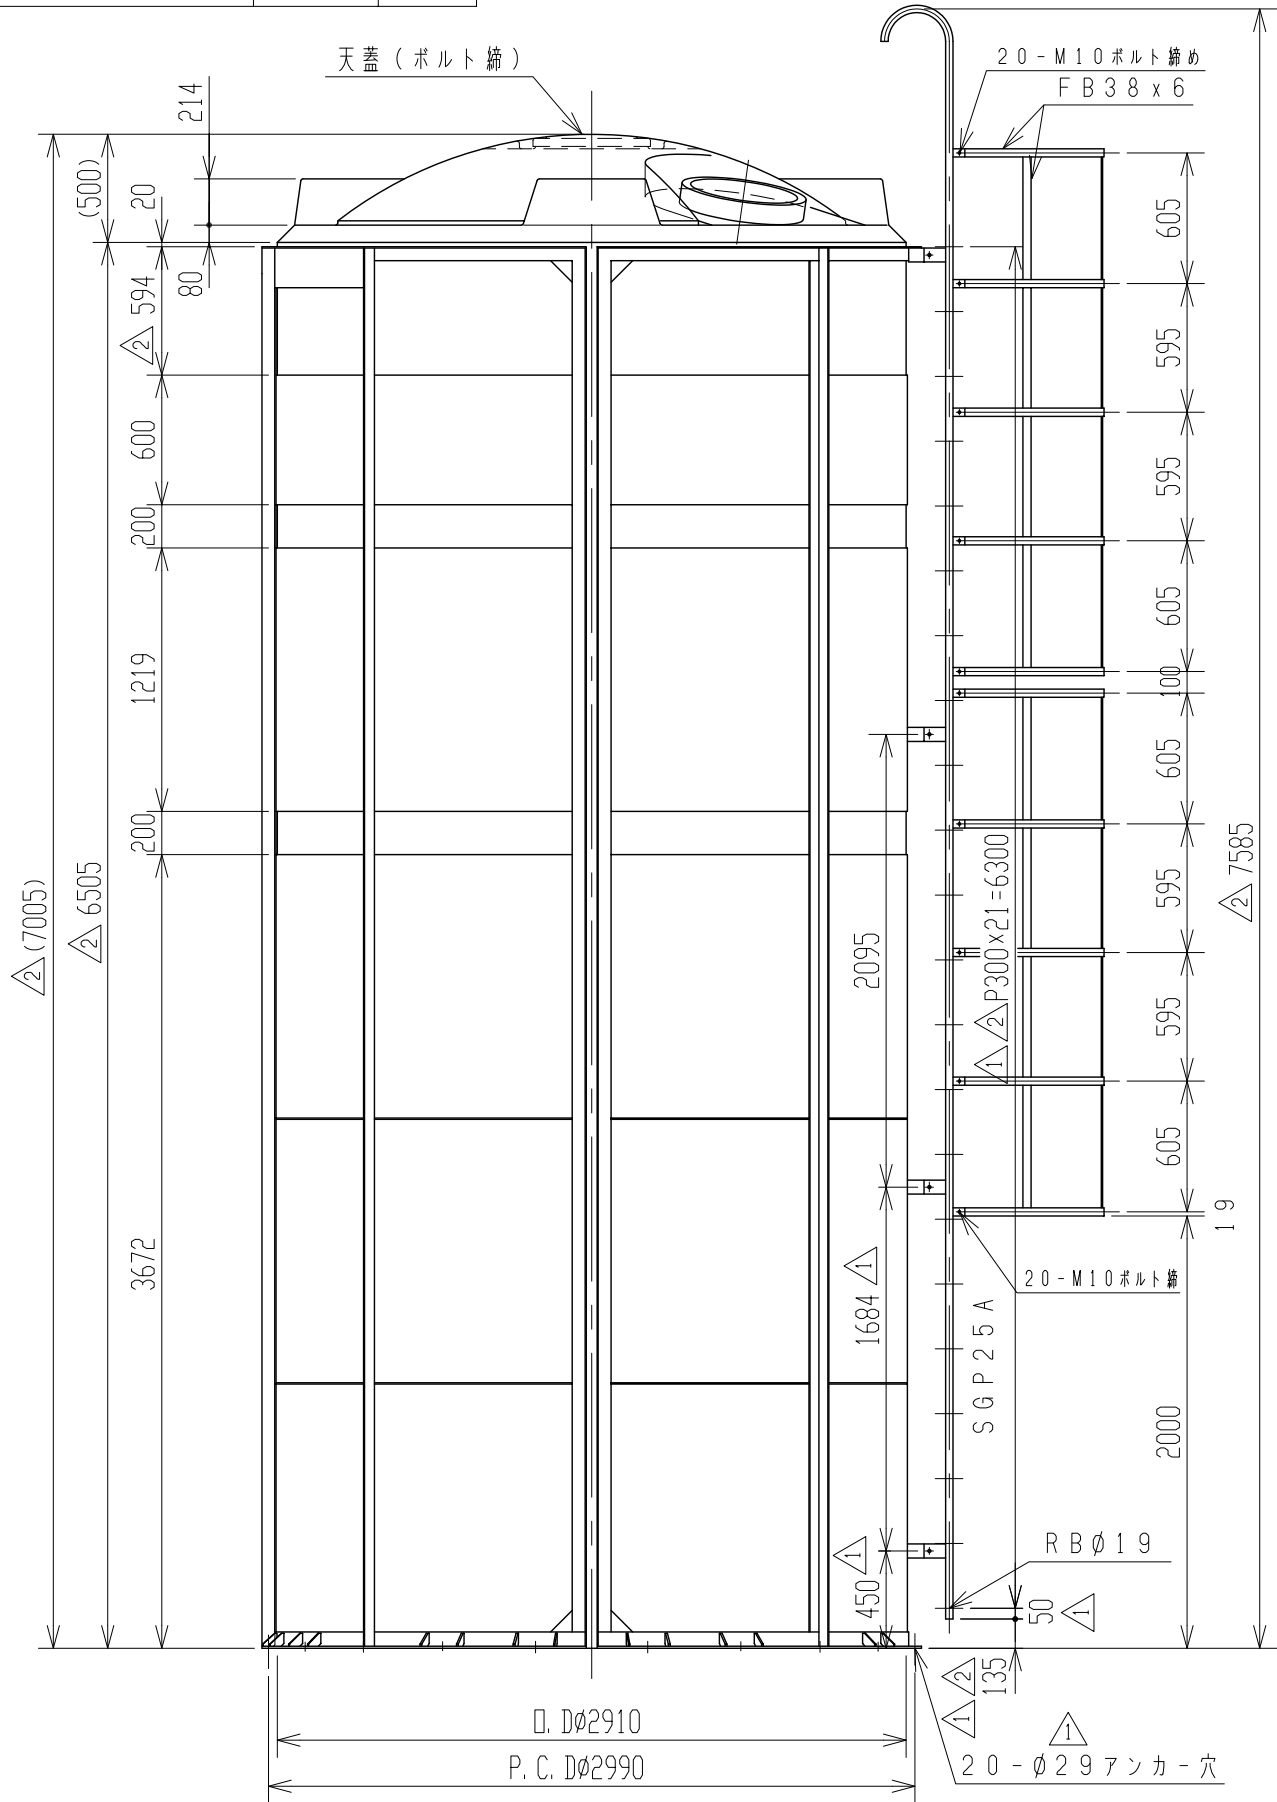

△1 2. 設計用標準震度0.6G
注記 1. タンク寸法公差: ±1.5%

品 番	名 称	サイズ	材 質	個 数	備 考
納入先					
設計	製図	検図	承認	名	MC-40000
年月日	山崎				
H19.5.25	尺	1/35		称	梯子(プロテクター付)付製品図
ス イ コ - 株 式 会 社				図 番	AC400-S06△2