記号	来歴	年月日	記入
1	アンカー見直シニヨル変更	H21.4.1	小倉
2	金型更新による変更	H26.8.8	川西

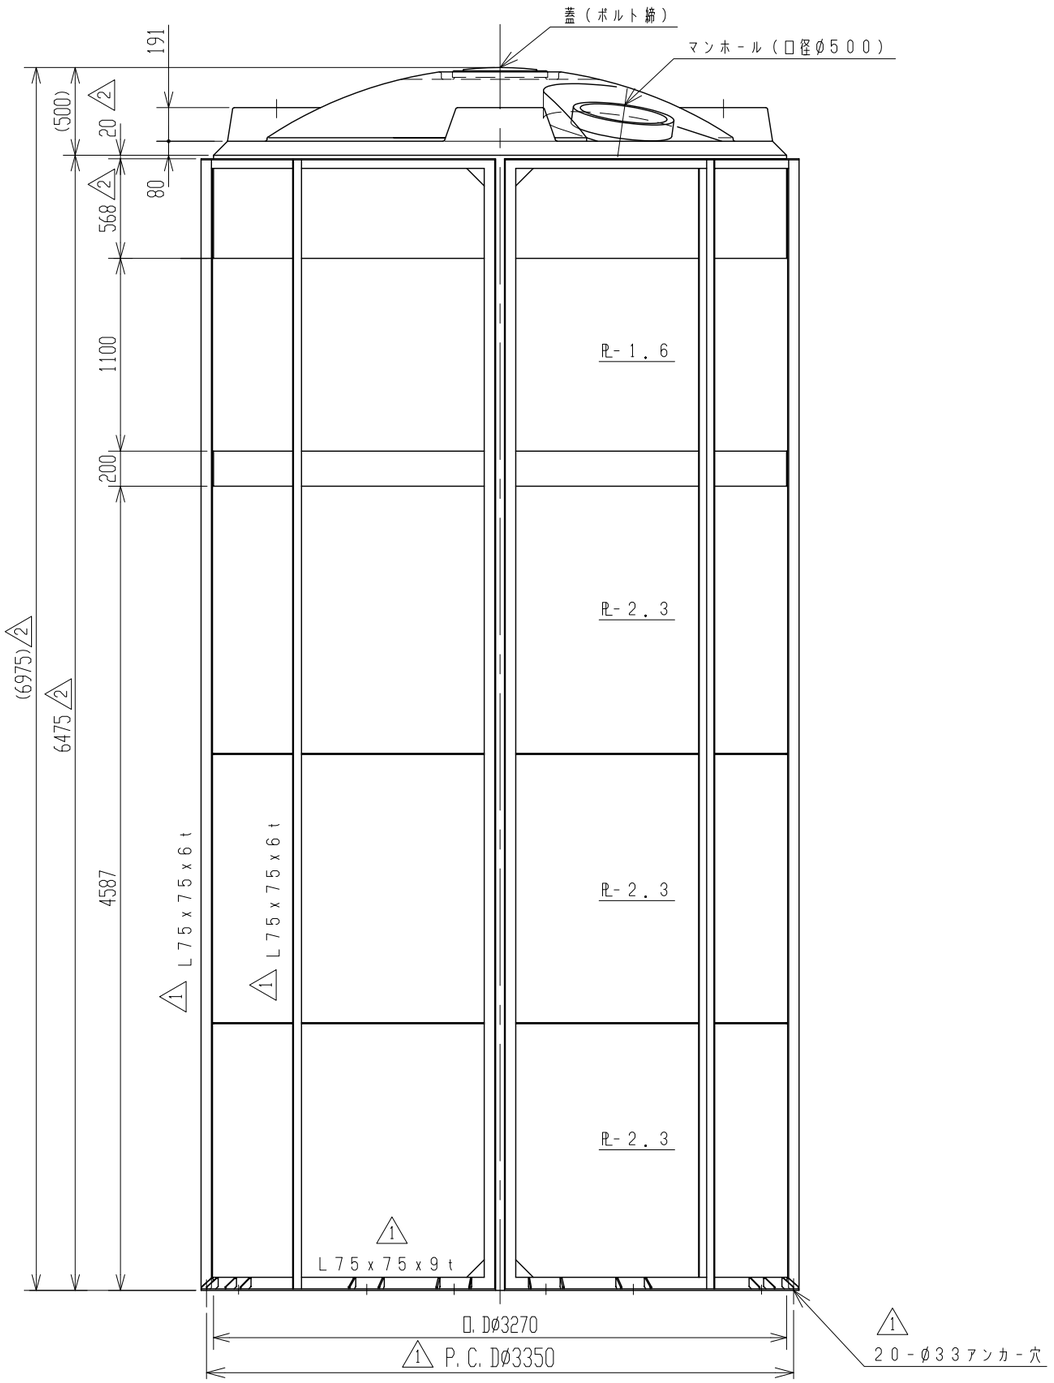

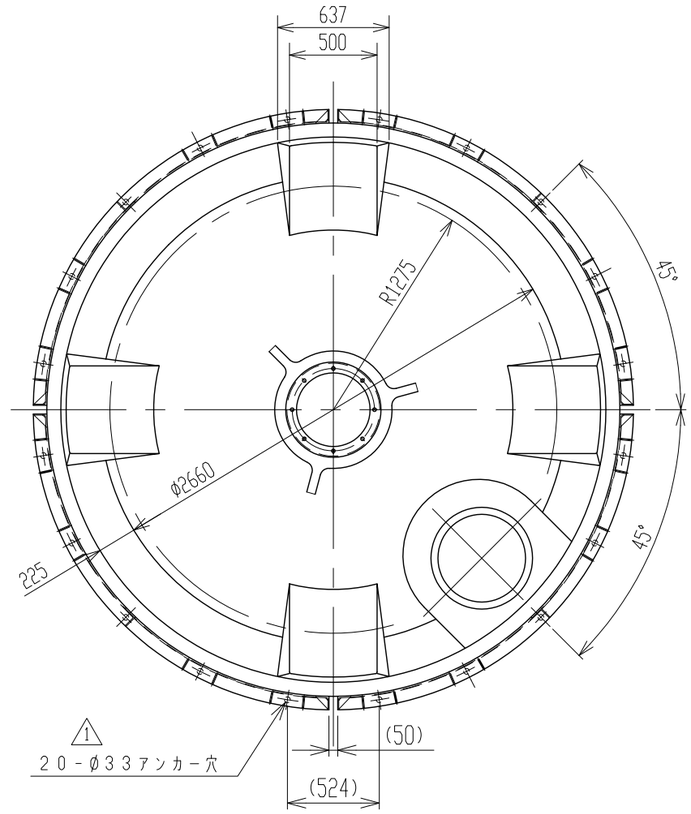

1 2．設計用標準震度0．6G

注記 1．タンク寸法公差：±1．5％

品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要

納入先					
設計	製図	検図	承認	名称	MC-50000 金枠付製品図
佐藤	佐藤				
年月日 H16.9.8		尺度 1/30			
スイコー株式会社				図番	AC500-S01 2