
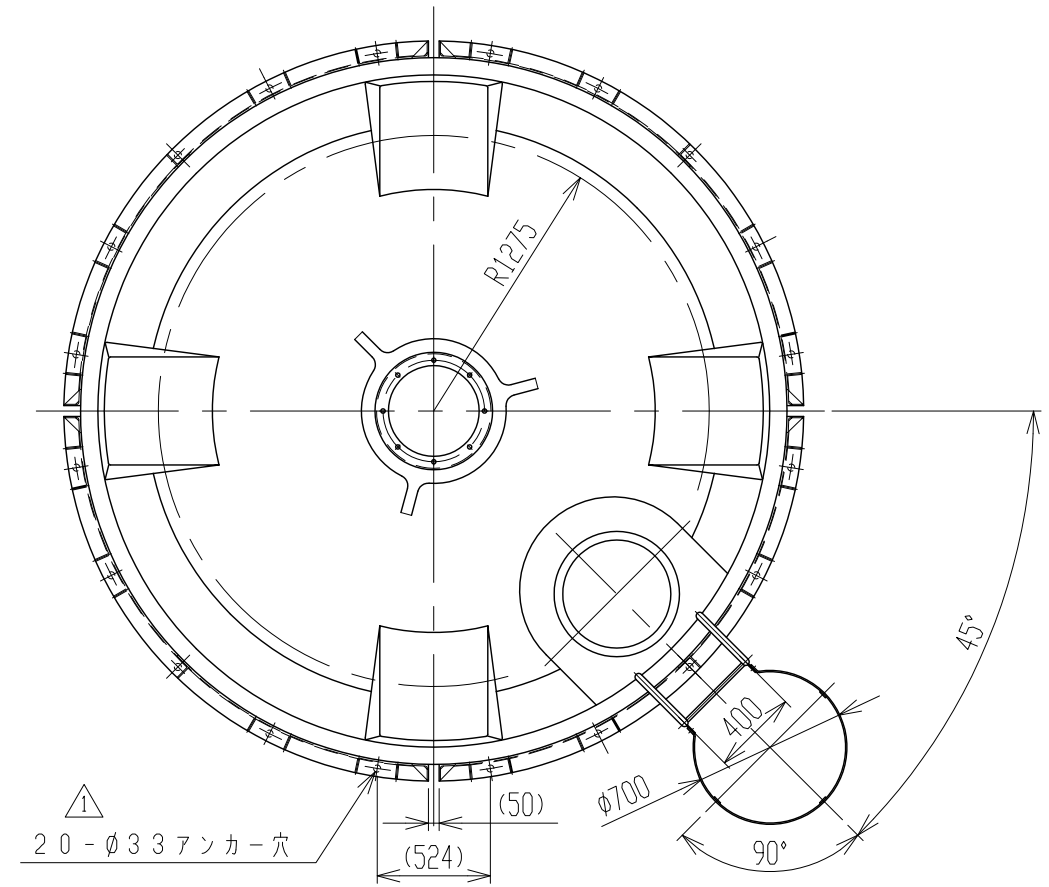


記号	来歴	年月日	記入
△1	アンカー見直しニヨル変更	H21.4.1	小倉
△2	金型更新による変更	H26.9.9	川西

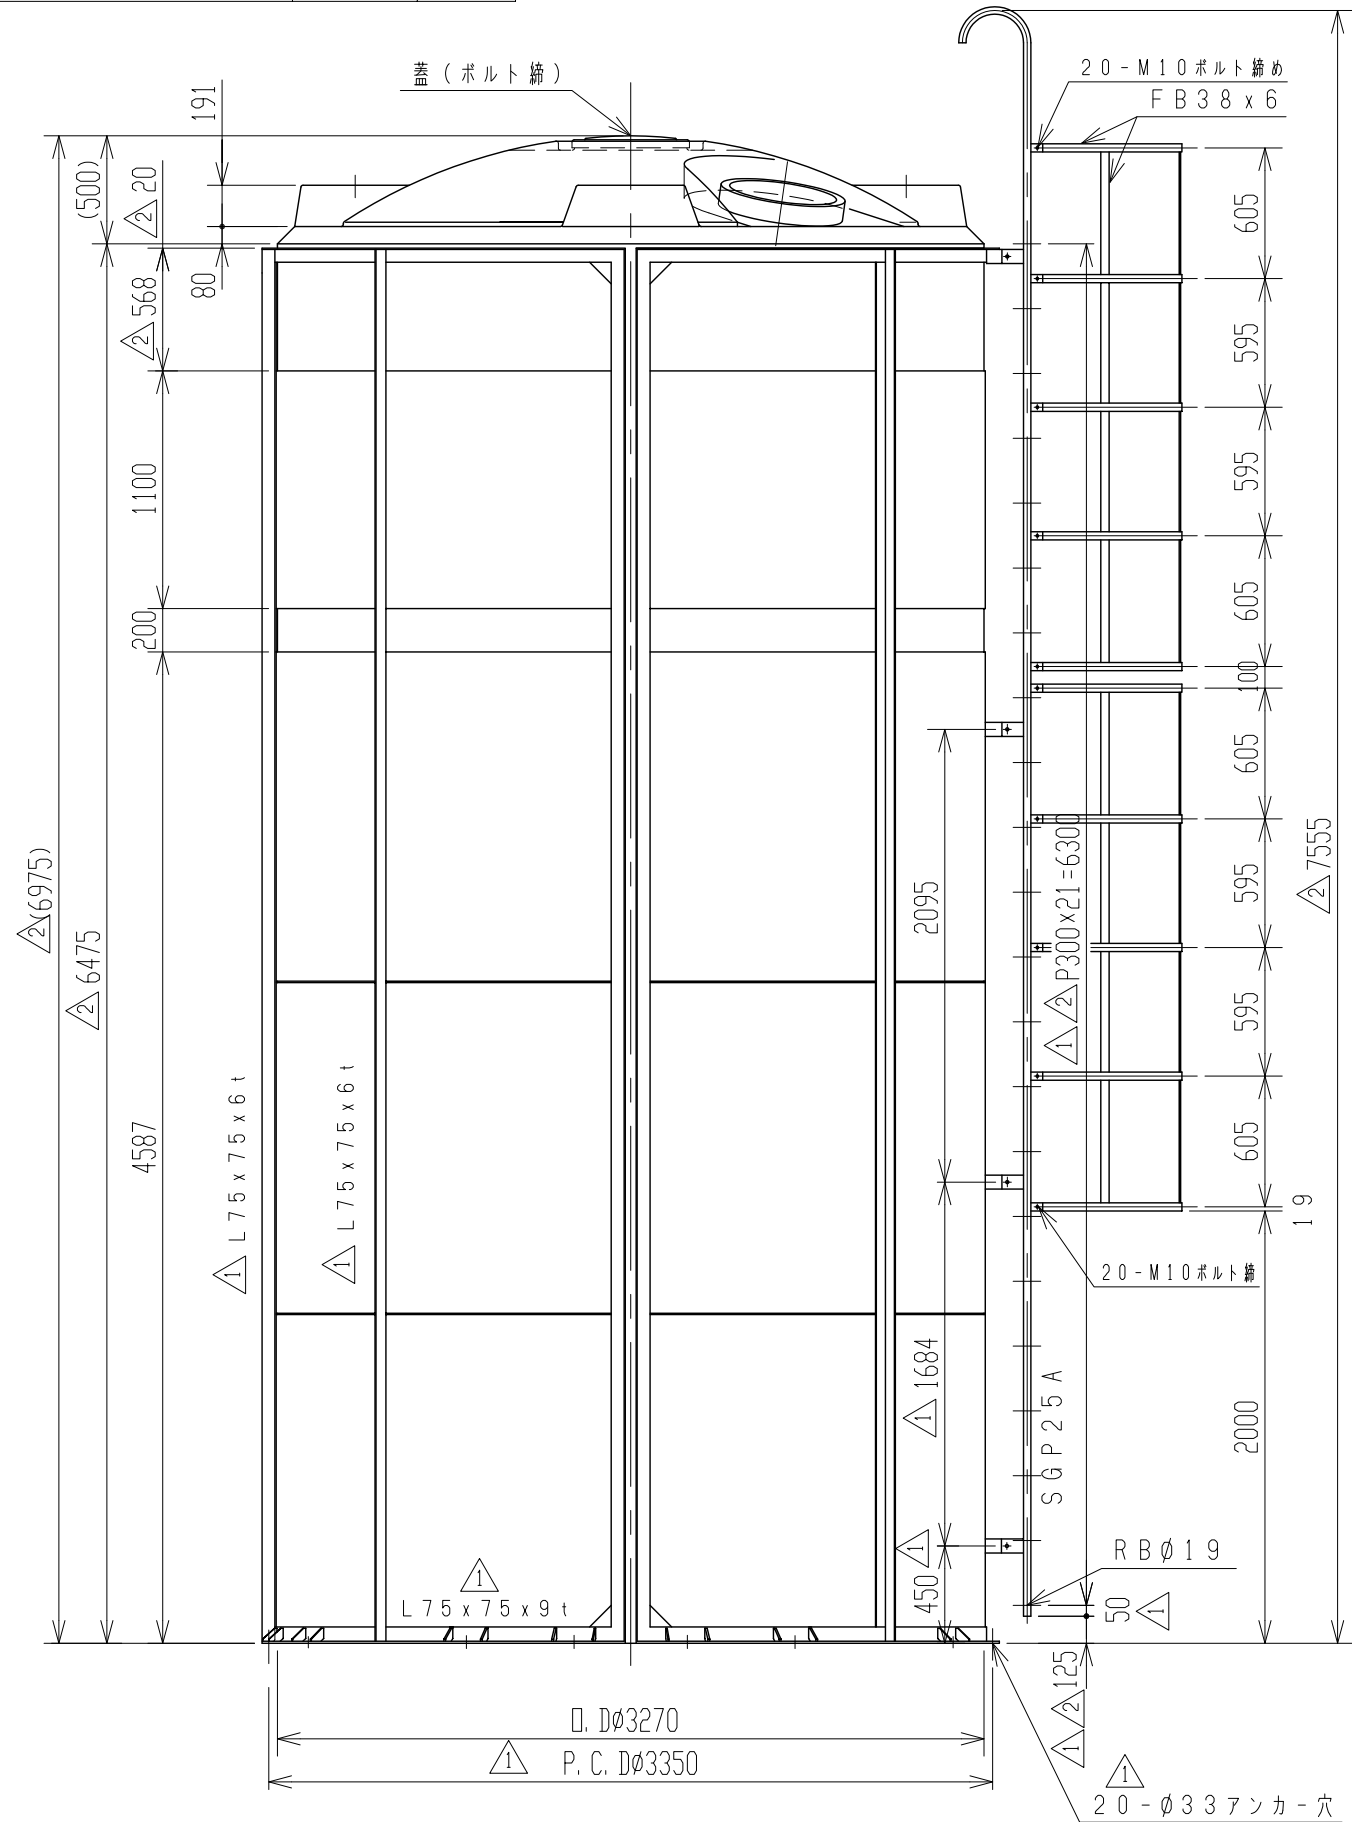

△1 2. 設計用標準震度0.6G
 注記 1. タンク寸法公差: ±1.5%

品番	名称	サイズ	材質	個数	備要
納入先					
設計	製図	検図	承認	名称 MC-50000 梯子(プロテクター付)付製品図	
山崎					
年月日	H19.5.25	尺度	1/35	図番 AC500-S06 △2	
スイコ株式会社					