記号	来歴	年月日	記入
1	アンカー見直シニヨル変更	H21.4.1	小倉
2	図面番号変更	H23.4.18	山崎
3	金型更新による変更	H26.9.10	川西

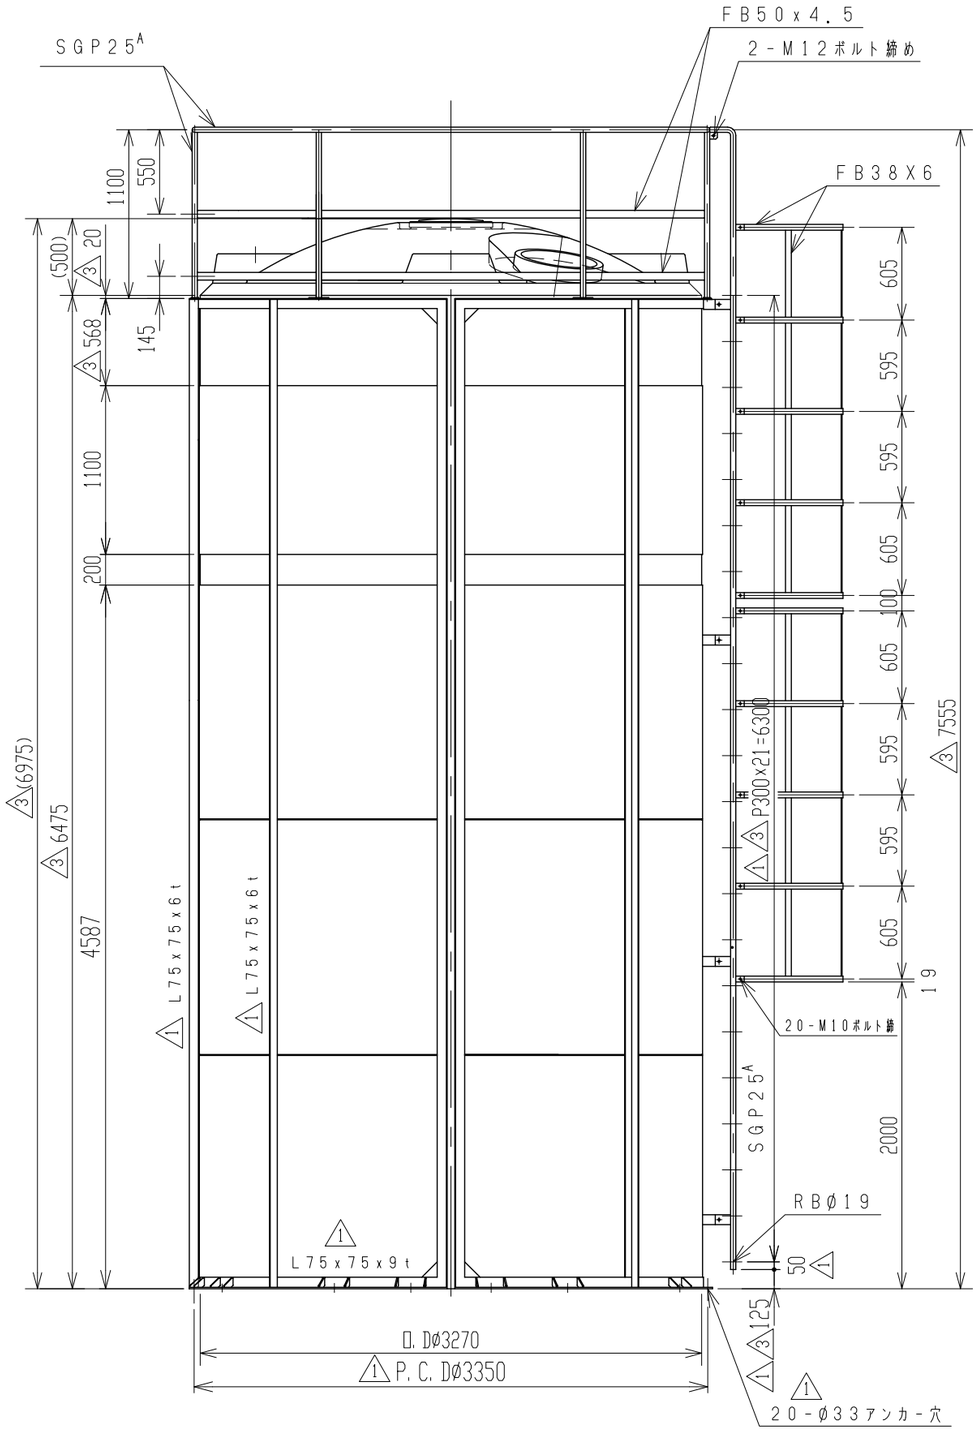

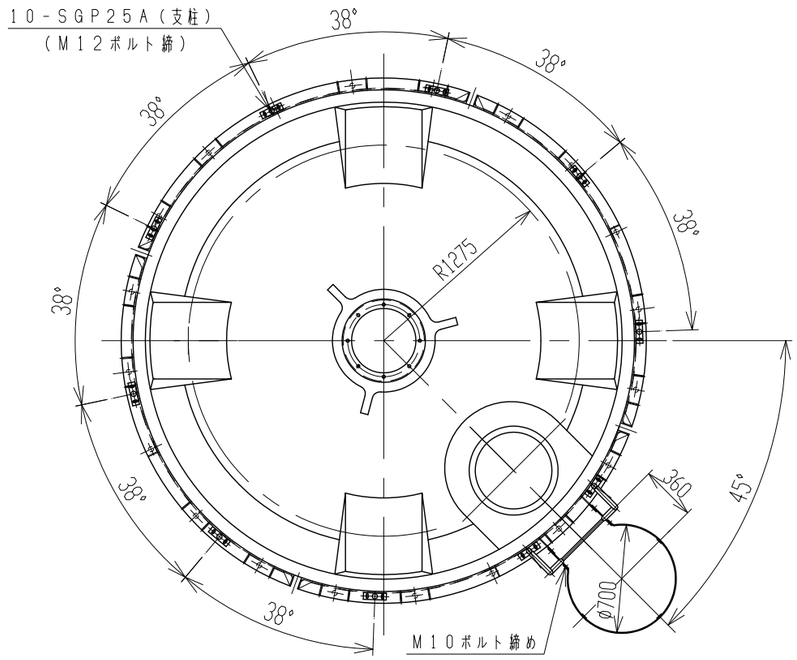

1 2. 設計用標準震度0.6G
注記 1. タンク寸法公差:±1.5%

品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要
納入先					

設計	製図	検図	承認	名称	MC-50000 手摺・梯子(プロテクター)付
——	小倉				
年月日 H21.3.31	尺度 1/30				
スイコー株式会社				図番	AC500-S10 3