記号	来歴	年月日	記入
△1	アンカー寸法追加	H22.11.22	井藤
△2	2層成形変更に伴い平均肉厚変更	H26.7.15	井藤

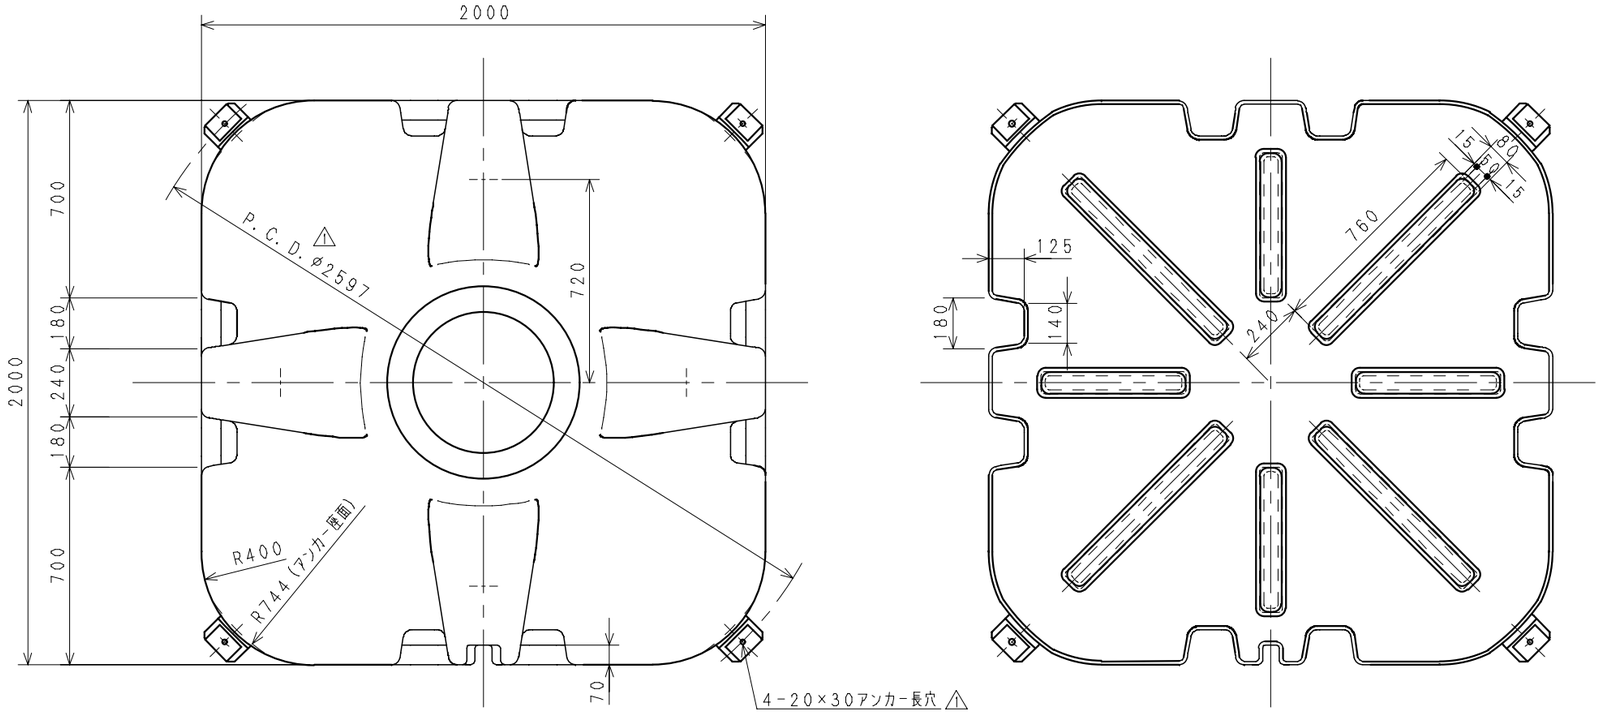

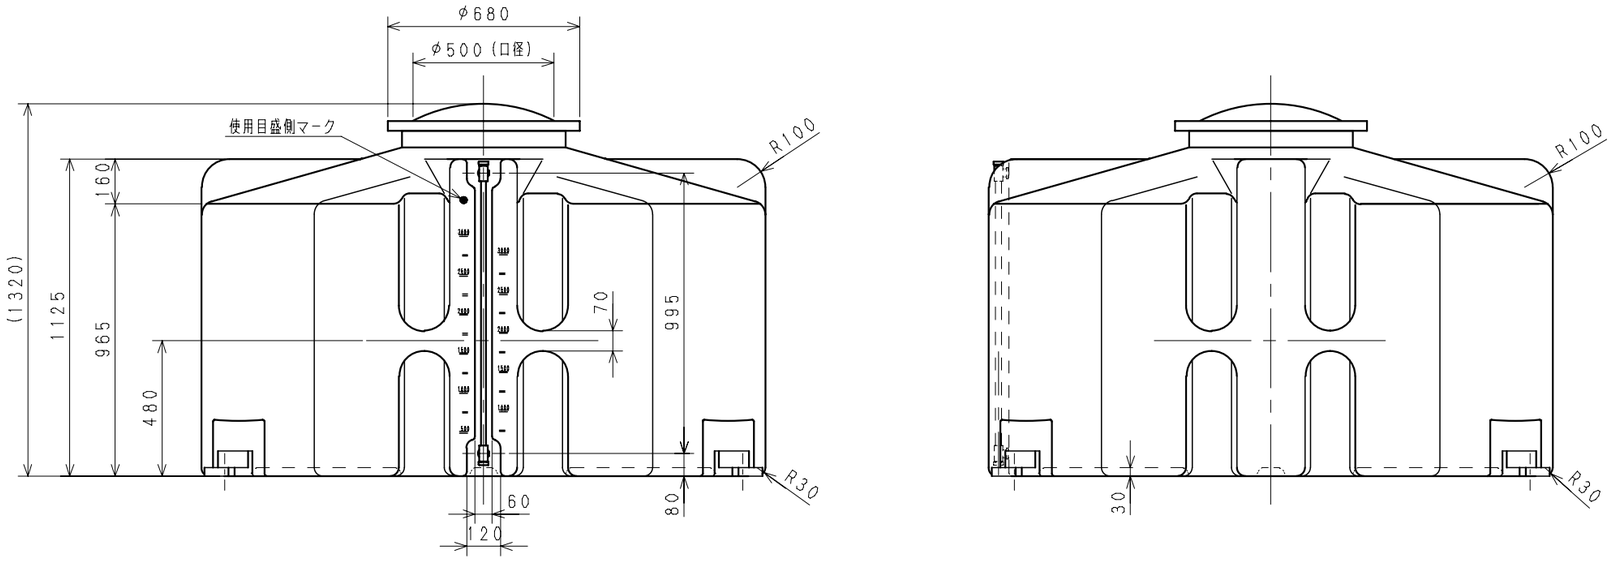

4. 設計震度：0.6　内溶液比重：1.3マデトシテ設計。
△2 3. 平均肉厚　8mmトスル。
2. 材質　：　PE
注記　1. 寸法公差ハ±1.5%以内トスル.

品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要
納入先					

設計	製図	検図	承認	名称	角型タンク MTF-3000 (フラット型)
尾崎	尾崎				
年月日 H22.4.21	尺度 1/15			図番	AY300-S01 △2
スイコー株式会社					