
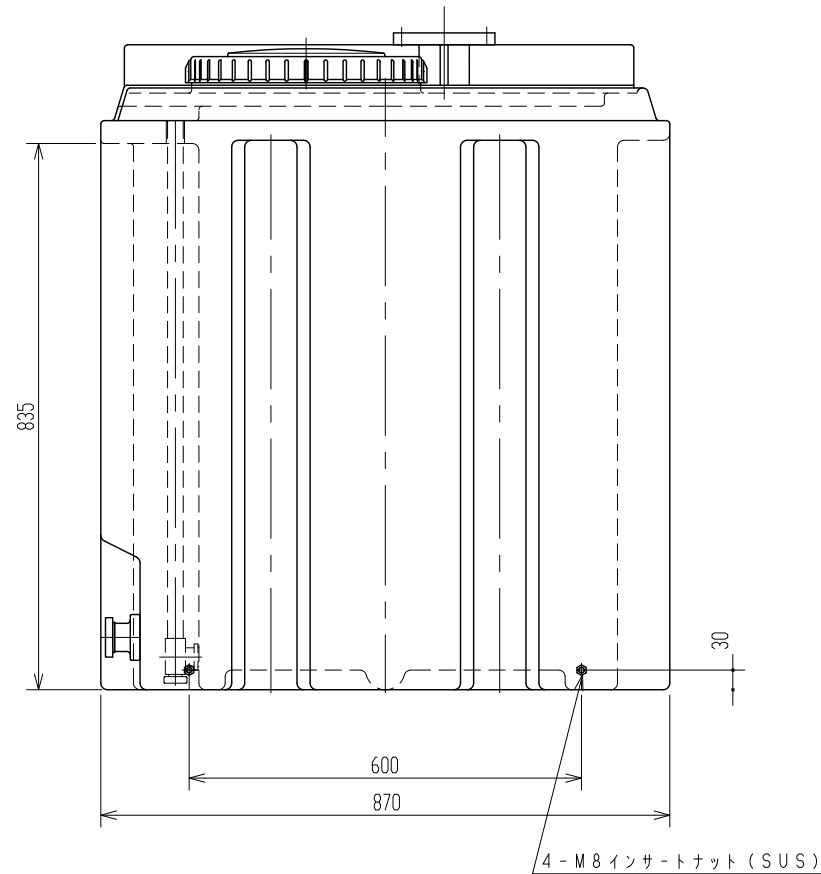
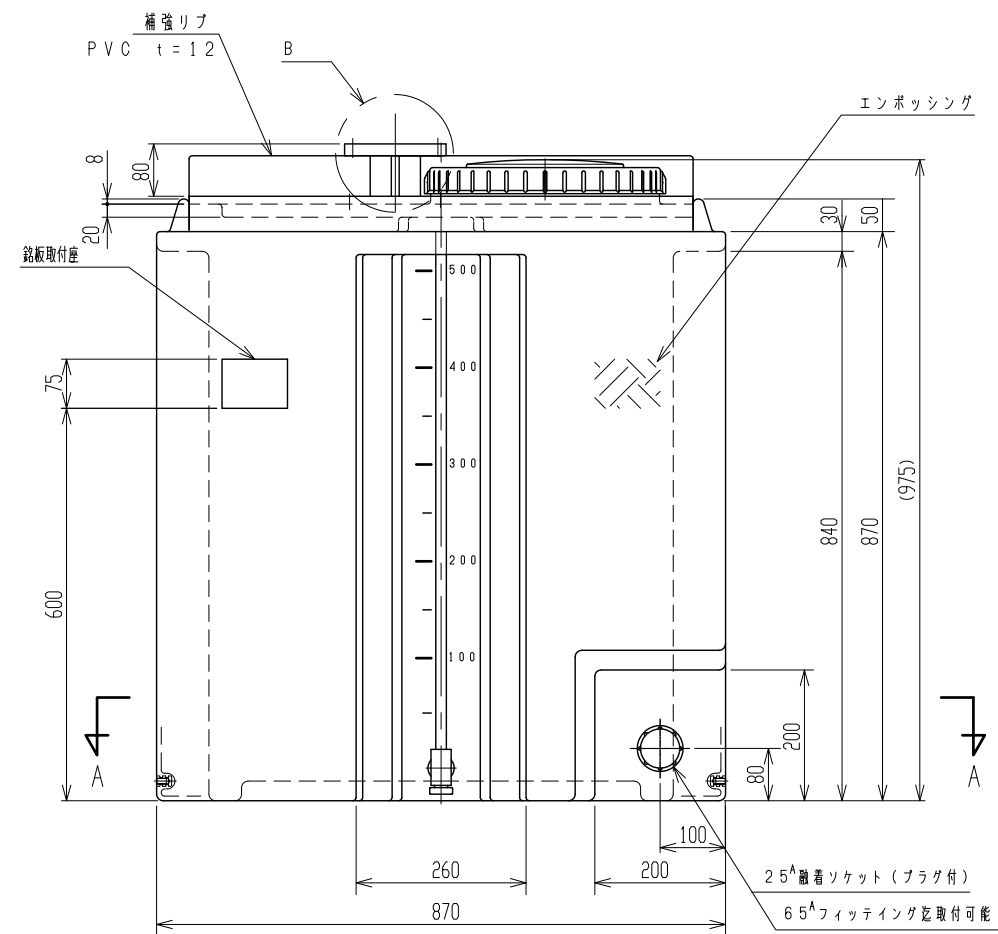
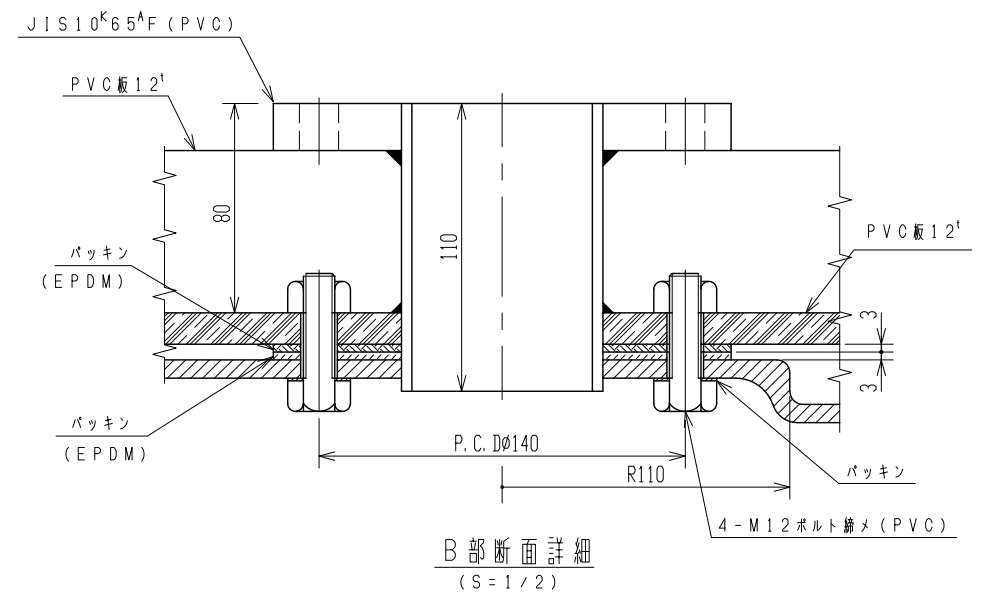
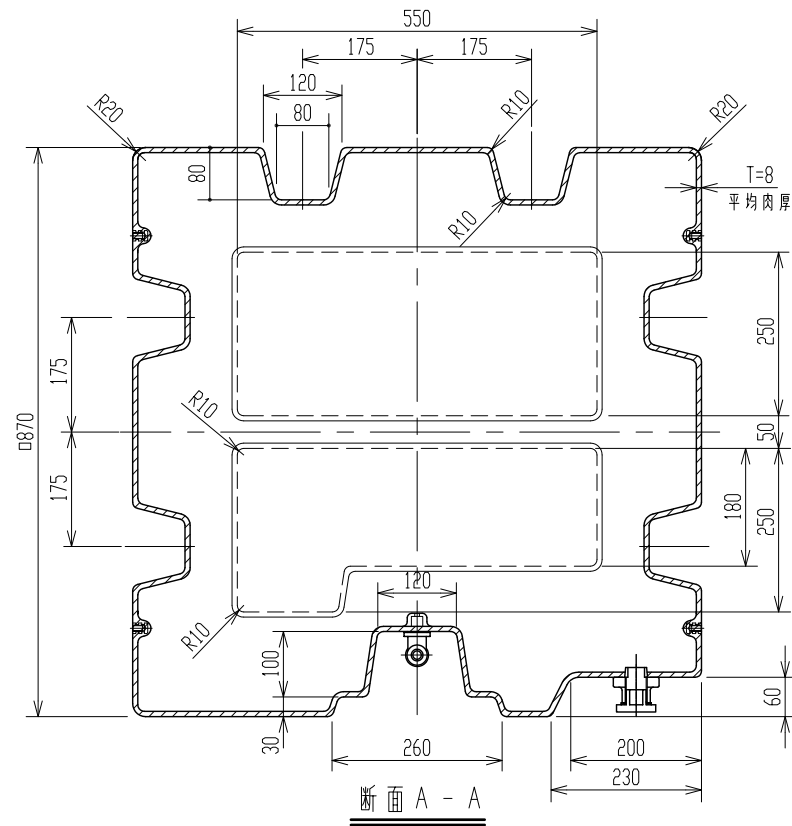


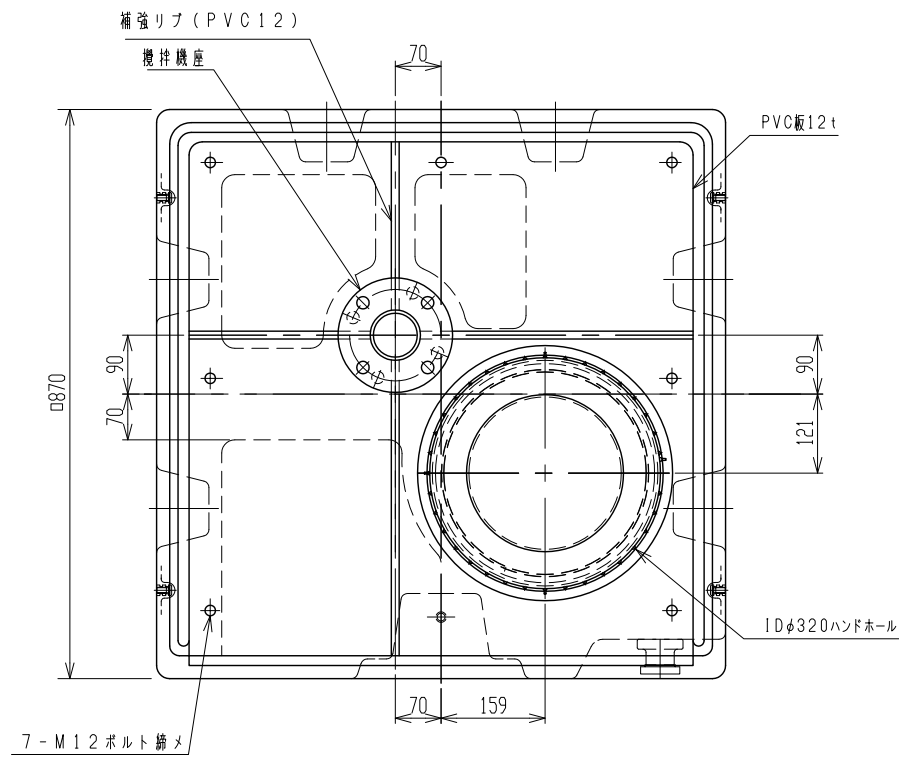

3. 塩酸タンクとして使用しないでください。  
2. 内容液によりバッキン材質が異なりますので御指示願います。  
注記 1. タンク寸法公差: ±1.5%以内。

| 品番               | 名称        | サイズ | 材質 | 個数                   | 備考                                |
|------------------|-----------|-----|----|----------------------|-----------------------------------|
| 納入先              |           |     |    |                      |                                   |
| 設計               | 製図        | 検図  | 承認 | 名<br>称<br>AY050-F02△ | 薬注タンク500 <sup>L</sup><br>攪拌機座付製品図 |
| 佐藤 (来)           | 山崎        |     |    |                      |                                   |
| 年月日<br>H24.11.30 | 尺度<br>1/8 |     |    |                      |                                   |
| スイコ株式会社          |           |     |    | 図番                   |                                   |